

PLAN D'INTERVENTION



ALERTE
PREVEENEZ ou faites prévenir les SAPEURS POMPIERS

Appel d'Urgence : 18
Ou N° Européen : 112


Indiquez la nature et l'importance du feu, le lieu du sinistre en précisant le niveau



Gardez votre calme
Attaquez le foyer à la base
Au moyen d'extincteurs
Sans prendre de risques



Dans la chaleur et la fumée
Baissez-vous
L'air frais est près du sol.

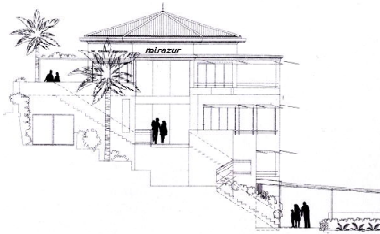

A l'audition du signal ou sur ordre d'un responsable, fermez les portes et les fenêtres



Suivez les instructions du guide, ou dirigez-vous vers les sorties les plus proches.



N'utilisez pas les ascenseurs ou monte-charges, s'ils existent.




Ne revenez pas en arrière sans y avoir été invité par les Sapeurs-Pompiers.


Restaurant MIRAZUR

30, Avenue Aristide BRIAND
06550 MENTON


Tél. : 04.92.41.86.86 Fax : 04.92.41.86.87

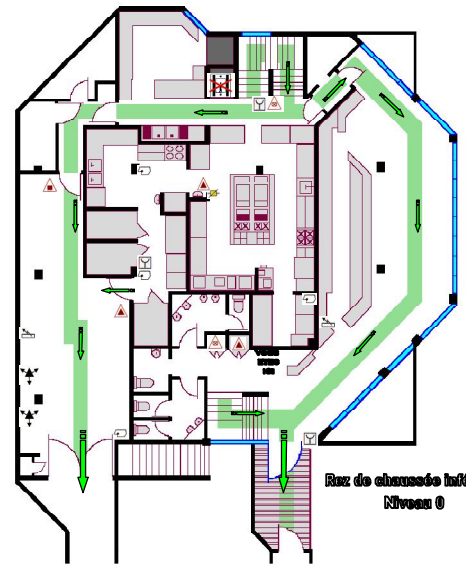


Rez de chaussée inférieur Niveau 0

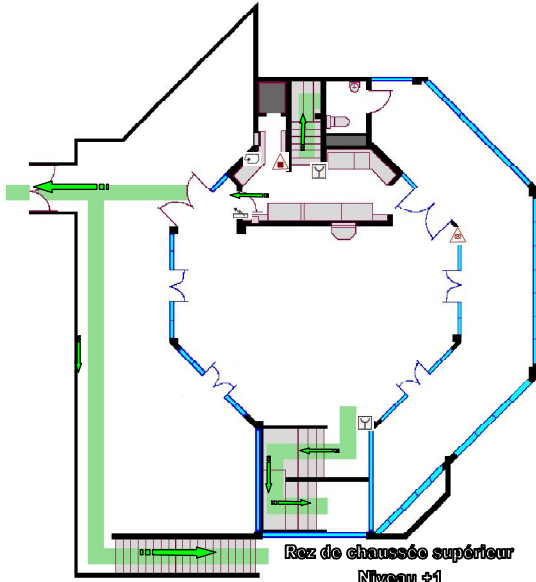

Rez de chaussée supérieur Niveau +1

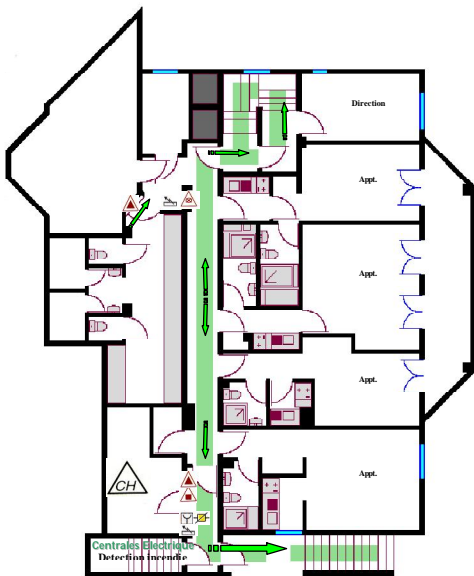

Rez de jardin supérieur niveau -1

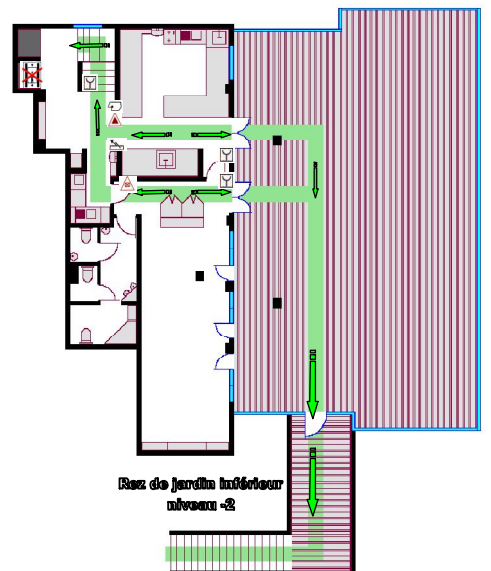

Rez de jardin inférieur niveau -2

Poste sapeur feu	Sécurité électrique	Chauffage	Câbles sèches	Coupure gaz	Rez à vide
Vente pain	Coupure eau	Moteurs d'ascenseur	Extincteur fixe	Coupure air comprimé	Groupe électrogène
Panneau d'incendie	Arrêt d'urgence	Régulateur des déchets	Extincteur mobile	Alarme incendie	Transformateur
Éclairage incendie	Protections	Raccordement à l'équipement	Câbles humides	Alarme incendie	Groupe électrogène
				Commande d'évacuation	Groupe ventilation

CONFORME AUX NORMES NF S 60 - 303
NF ISO 6 - 790 SEPTEMBRE 1987

Réalisé en juin 2006 par :

SOCIÉTÉ PROTECTION INCENDIE

272, Route de Grenoble


06200 NICE

e-mail : SP117@wanadoo.fr


Fax : 04.93.73.89.32

Tél. : 06.60.58.14.25




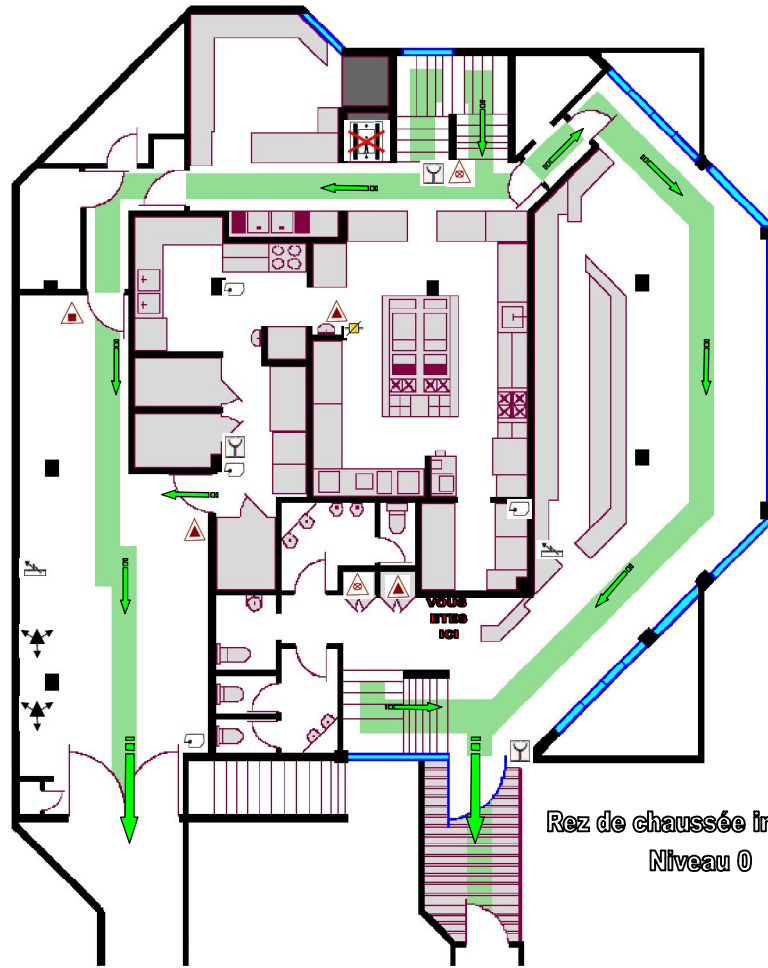


Rez de chaussée inférieur
Niveau 0

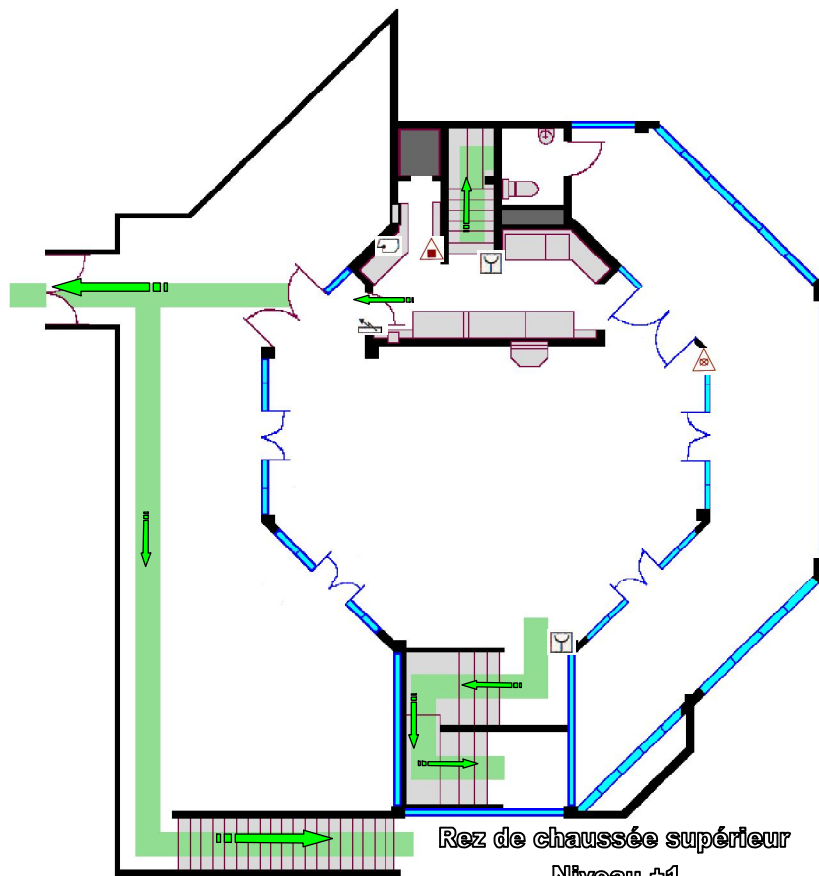

Rez de chaussée supérieur
Niveau +1

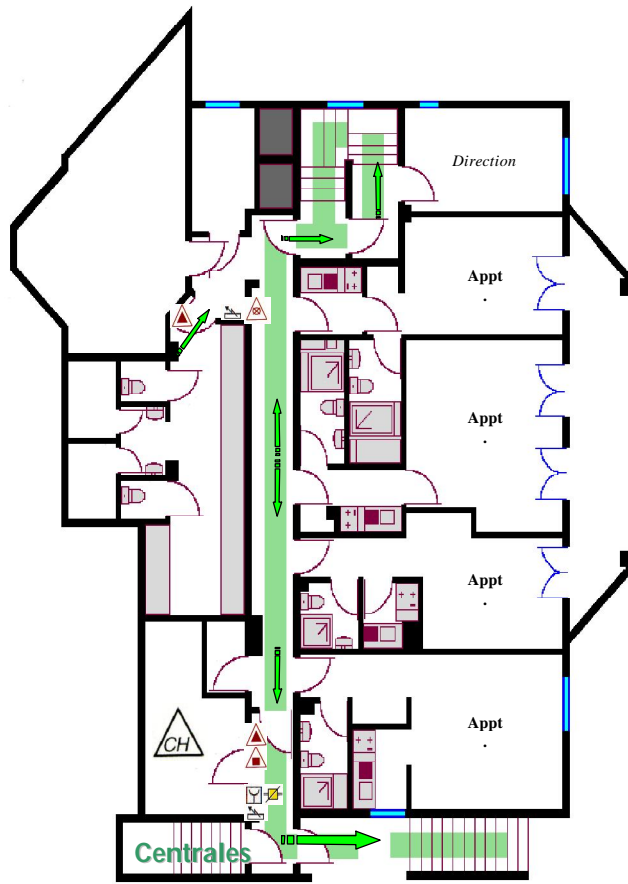

Rez de jardin supérieur
niveau -1

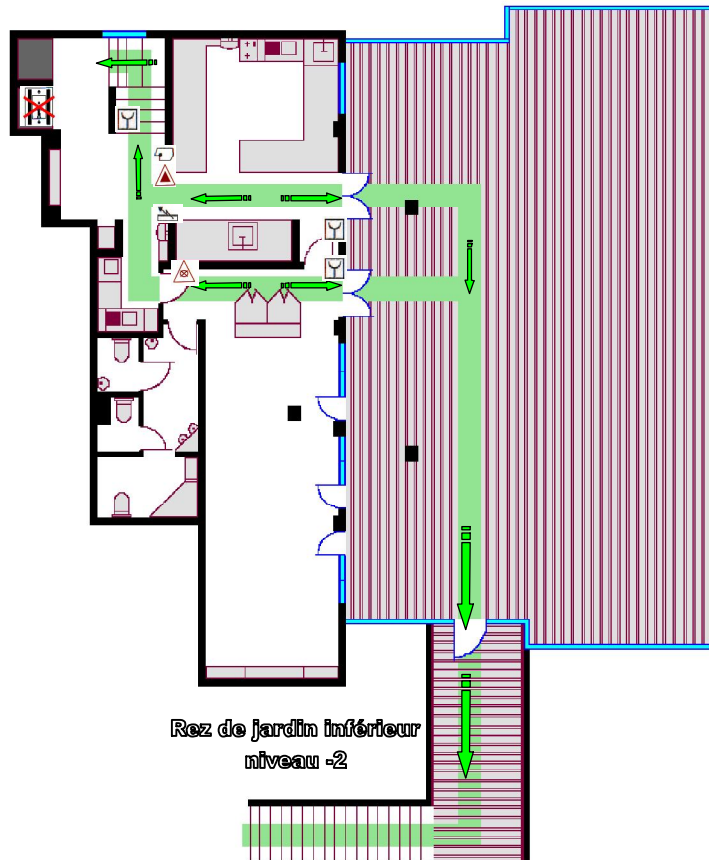

Rez de jardin inférieur
niveau -2